


BSB Brandschutzsteine

7.7 Mehrschichtverbundrohre

Streckenisolierungen aus FEF müssen durch die zu verschließende Bauteilöffnung hindurchgeführt werden. Die Isolierung ist auf der gesamten Rohrlänge auszuführen (CS).

Ausführung bei Wand- und Deckenabschottung

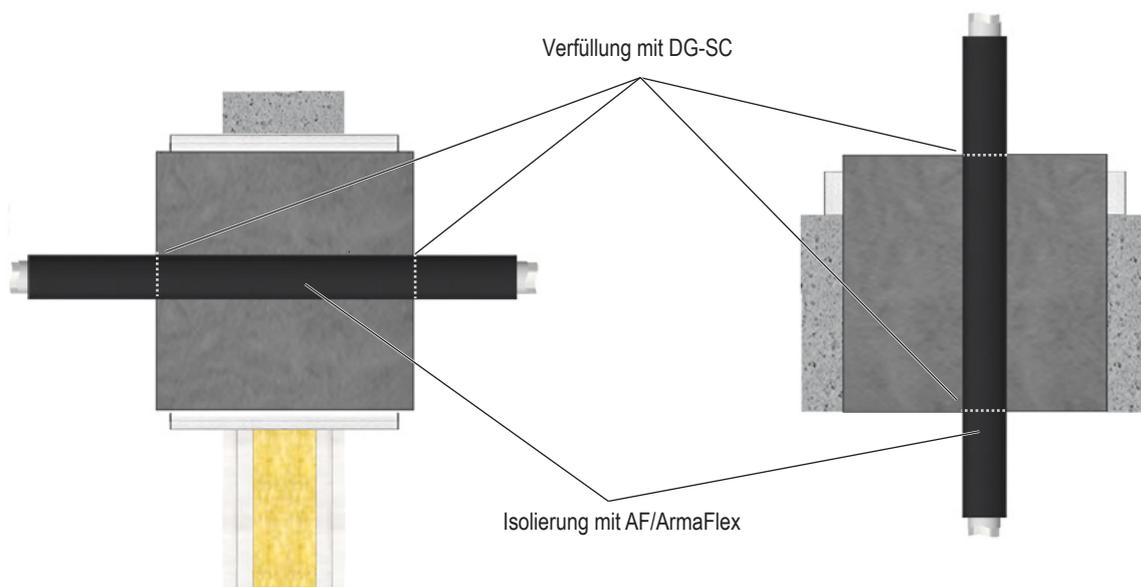

Bauteil-, Schottdicken und Ausführungsvarianten Seite 12

Rohrtyp	Rohraußen-Ø	Rohrwanddicke [mm]	Rohrisolierung AF/ArmaFlex	Ringspaltverfüllung
FRÄNKISCHE alpex F50 Profi	32 mm	2,0	13,0– 25,0 mm	DG-SC beidseitig auf 20 mm Tiefe