


Niet-brandbare leidingen FLAMRO® KSL OSI (one-sided installation) systeem BMA-L/BMS/BMK coating / pasta / kit

Steenwol isolatie / Brandwerende coating

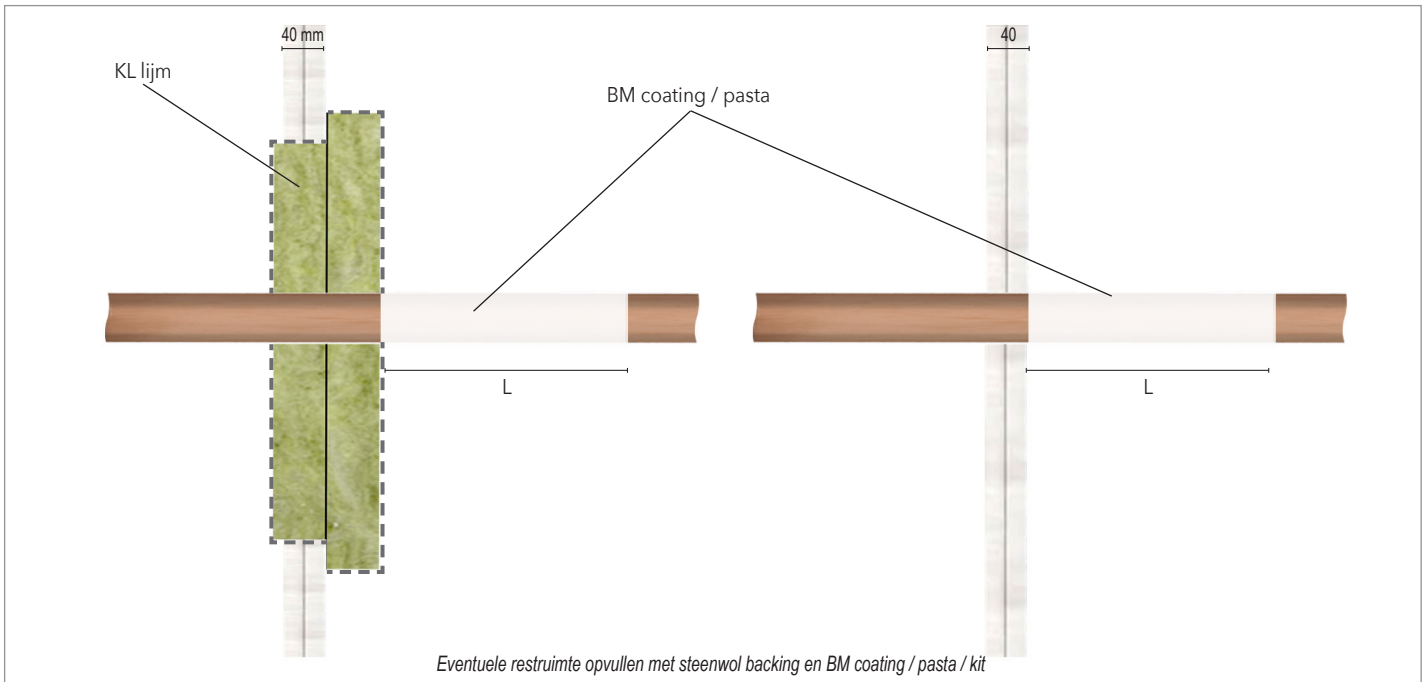

Efectis R000731

| Shaft wall | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Service | | Outer Ø (mm) | Pipe wall thickness (mm) | Coating thickness (mm) | BM coating length L (mm) | Fire resistance class |
| | Steel, stainless steel or cast iron | ≤ 42 | 1,2 | ≥ 3,0 | ≥ 600 | EI = 60 U/C |
| First support | ≥ 100 - ≤ 600 mm | | Max sparing | 800 x 600 mm | | |

Deze handleiding dient als ondersteuning voor een juiste montage.

Voor uitgebreide montagedetails, zie *Installation Manual of classificatierapport*

Aan deze detailtekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij afwijkende situaties raadpleeg onze technische support:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl